


3.3. Пар на испарительную.
Не учитывается.

1.5. Химочищенная вода после деаэрата.
Измеряется устаревшими приборами без регистрации.
Требуется ультразвуковой теплосчетчик.

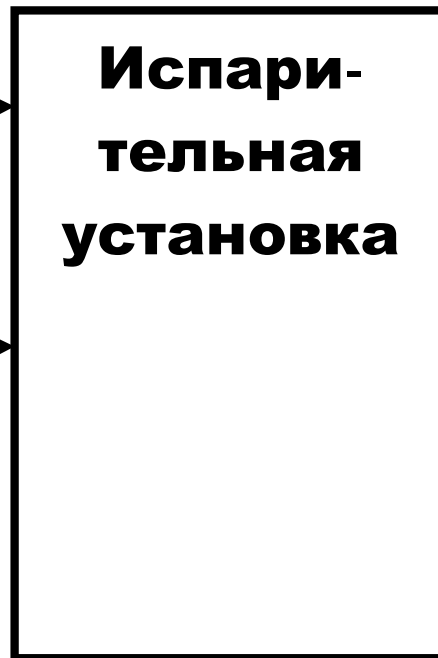

3.4. Пар с испарительной установки в коллектор 1,2 ата.
Не измеряется.

1.6. Общий конденсат испарительной установки.
Не измеряется.
Требуется ультразвуковой теплосчетчик.